


INSTRUKCJA MONTAŻU PROGÓW COMBI

do systemów profili

REHAU SYNEGO

technika
progowa

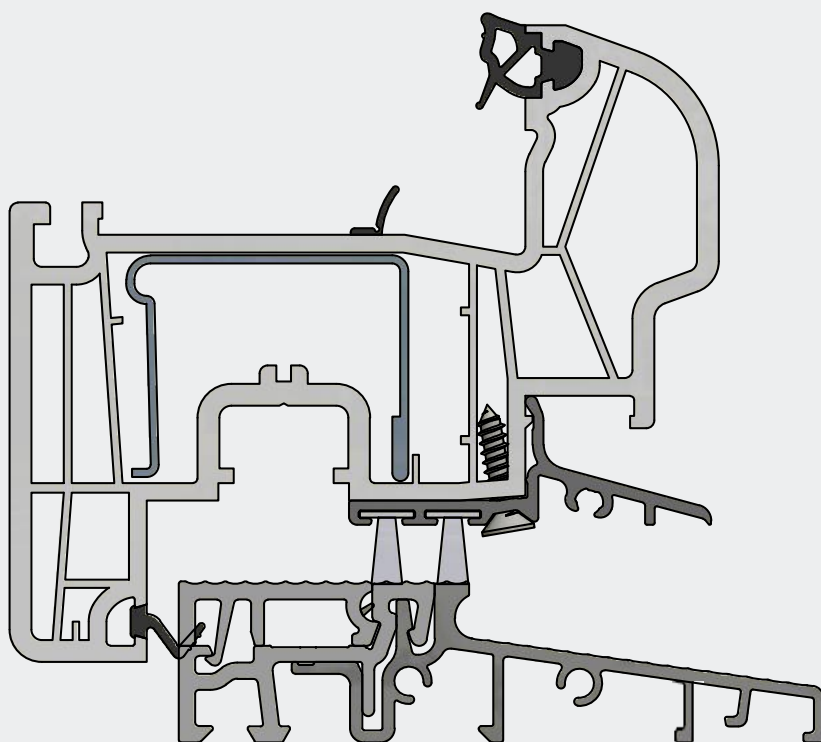

//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS


Spis treści

Zestawienie elementów	2
Montaż łączników ramowych	5
Montaż słupków stałych	7
Montaż okuć do progu.....	8
Montaż okapnika skrzydła czynnego	9
Montaż okapnika skrzydła biernego	10
Montaż szklenia stałego	12
Drzwi otwierane na zewnątrz	14
Certyfikaty	16


MONTAŻ OKAPNIKA SKRZYDŁA BIERNEGO

MONTAŻ

SŁUPEK RUCHOMY nr 1537455
DŁUGOŚĆ OKAPNIKA SKRZYDŁA BIERNEGO
= szerokość skrzydła (bez słupka) – 31 mm

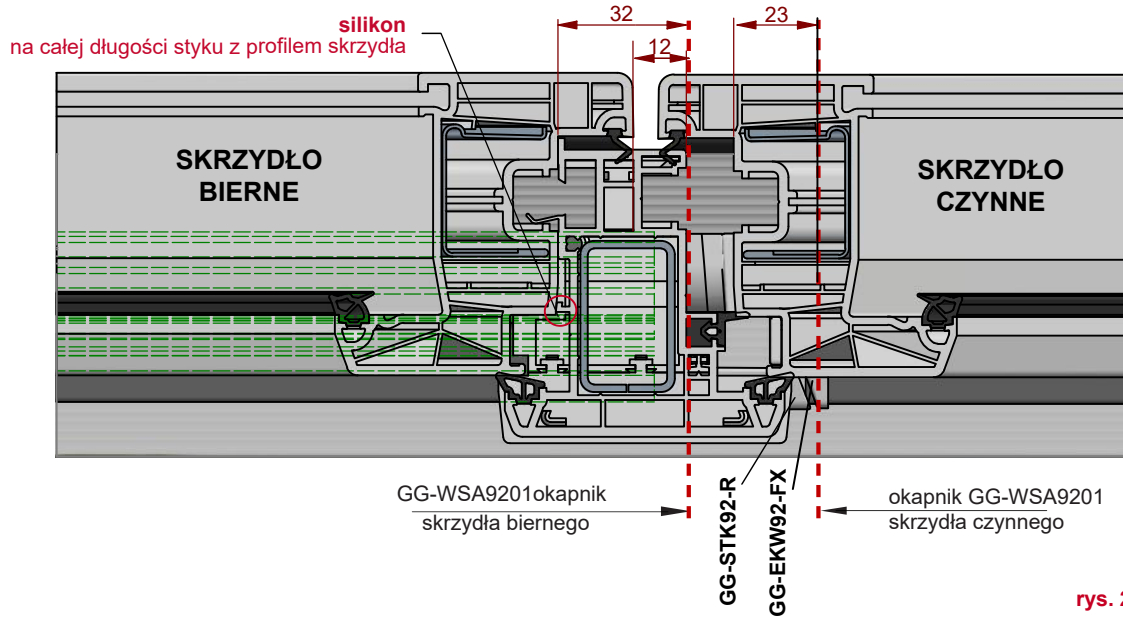



SŁUPEK RUCHOMY nr 1537445
DŁUGOŚĆ OKAPNIKA SKRZYDŁA BIERNEGO
= szerokość skrzydła (bez słupka, bez przyłgi) – 31 mm

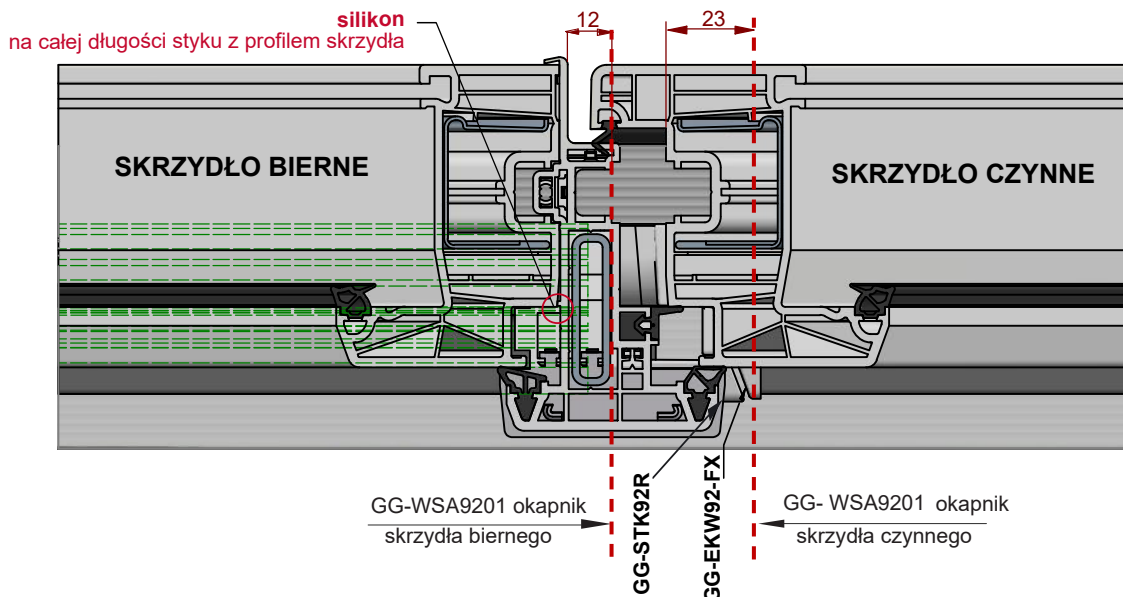

MONTAŻ SZKLENIA STAŁEGO

GG-TSAF5801 – PROFIL NAKŁADKI SZKLENIA STAŁEGO W SKRZYDLE NA PROGU

- wykonany z aluminium anoda EV1
- szybki montaż z profilem skrzydła na progu
- zapewnia taki sam poziom dolnej linii szyb w skrzydle czynnym i stałym
- wyposażony w taśmę samoprzylepną od strony progu
- standardowe odprowadzenie wody od spodu z komory skrzydła
- profil nakładki na progu zapewnia prawidłowe podparcie skrzydła stałego bez konieczności frezowania profili

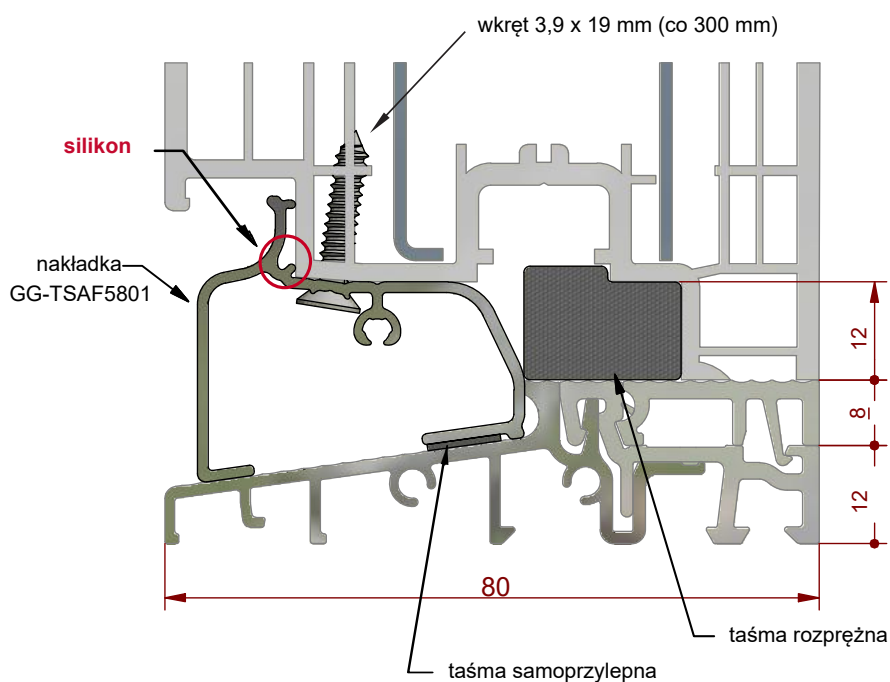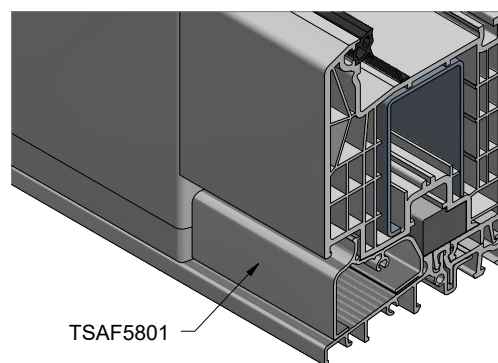


rys. 24

MONTAŻ SZKLENIA STAŁEGO

MONTAŻ

1. Podczas cięcia profili uwzględnij luz pomiędzy wrębem okuciowy skrzydła a progiem 12 mm.
2. Profil nakładki szklenia stałego TSAF przytnij na wymiar światła między ościeżnicą a słupkiem stałym. **(rys. 24)**
3. Przygotuj profil skrzydła, przytnij na żądany wymiar i odfrezuj konturowo jak przy słupku stałym. Skręć profil
4. Nakładki TSAF z profilem skrzydła wkrętami 3,5 x 32 mm co 300 mm.
5. Przyklej taśmę rozprężną na próg równo z górną krawędzią półki.
6. Wsuń tak połączone profile (skrzydła, nakładki wraz z zamontowanymi zakończeniami) na próg między ościeżnicę a słupek stały. Zerwij ochronę taśmy samoprzylepnej z nakładki.
7. Skręć z 2 stron za pomocą kątowników stalowych wszystkie połączenia profilu skrzydła z ościeżnicą i skrzydła ze słupkiem od strony pakietu szybowego (możliwe mocowanie za pomocą kości montażowych).

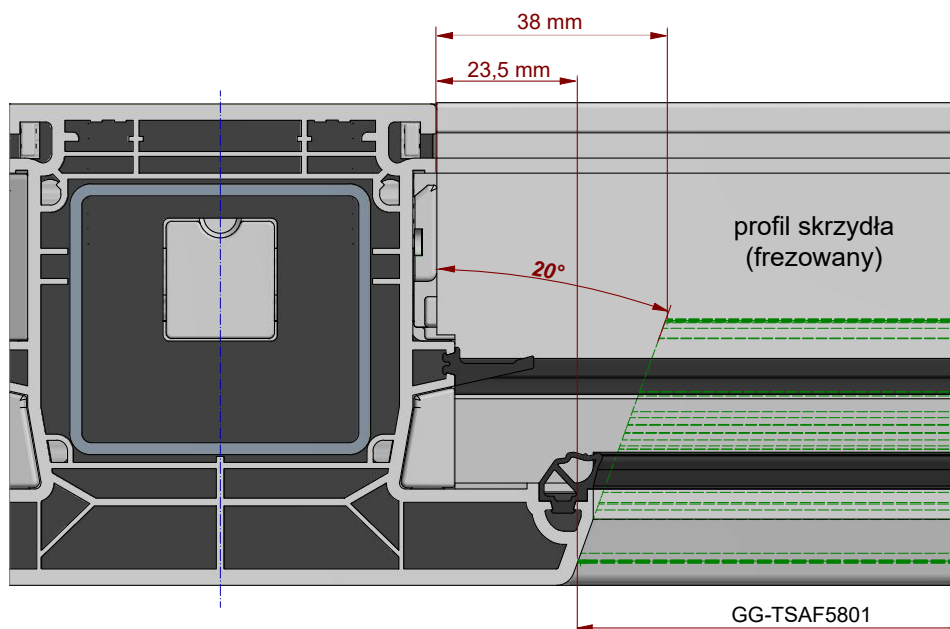

rys. 24

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


PRZYGOTOWANIE

1. W drzwiach otwieranych na zewnątrz montowany jest ten sam próg, lecz skierowany skosem odpływu wody do wewnątrz pomieszczenia.
2. W celu wyrównania płaszczyzny i pozbycia się niepożądanego spadku od strony podłogi zastosuj nakładkę aluminiową EV1 nr **GG-TSA5801** o szerokości 44 mm. (rys. 27)
3. Zastosuj następujące łączniki: (rys. 28)


Ościeżnica nr **1537175** - łącznik **GG-SH92-BN/Z**

Ościeżnica nr **1537115** - wymiar **GG-SH92-BB/Z**


4. Przy słupkach stałych przytnij przylgę łącznika MH o 23 mm. (rys. 31)

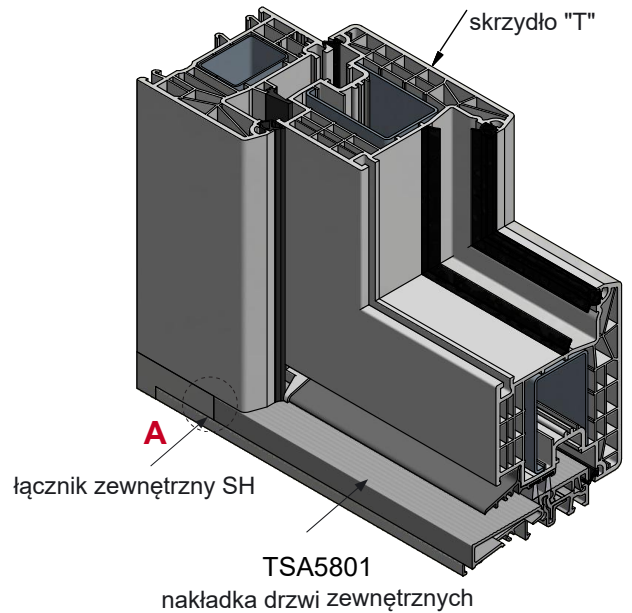

rys. 28

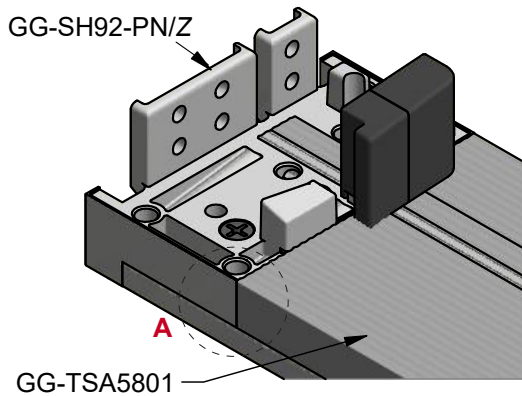


rys. 29

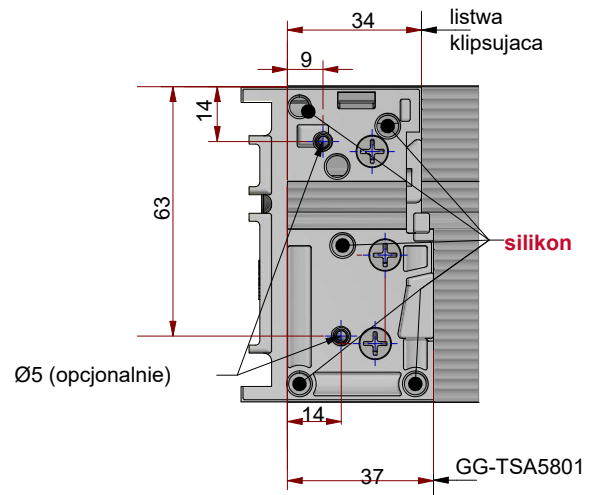

rys. 30

przytnąć przylgę łącznika MH

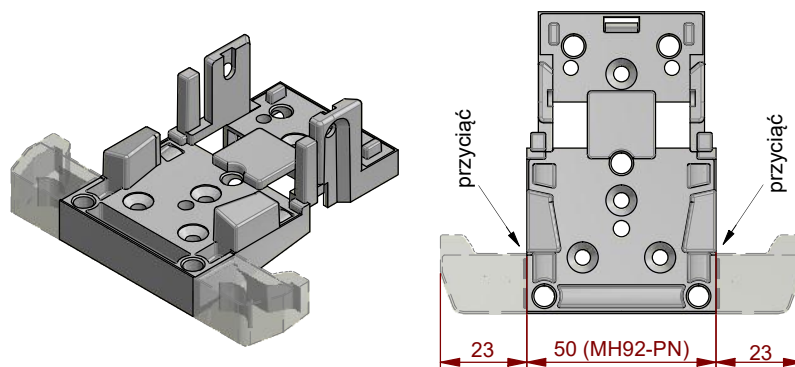

rys. 31

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


MONTAŻ

Przebieg montażu drzwi otwieranych na zewnątrz ilustruje rysunek. (rys. 33)


1. Przykręć prawidłowy łącznik zgodnie z instrukcją montażu. (str. 6)
2. Zerwij folię ochronną z progu.
3. Przyklej nakładkę progu (przyciętą na wymiar światła między łącznikami) na taśmą samoprzylepną.
4. Od spodu skrzydła przykręć okapnik WSA wkrętami 3,9 x 19 mm co 300 mm lub listwę okapnikową TD5015 z pojedynczą szczotką.



GG-TD5015/BD10
listwa okapnikowa
ze szczotką 10 mm

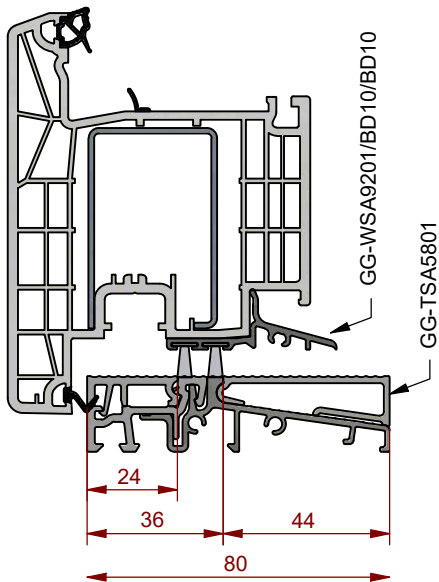

rys. 31

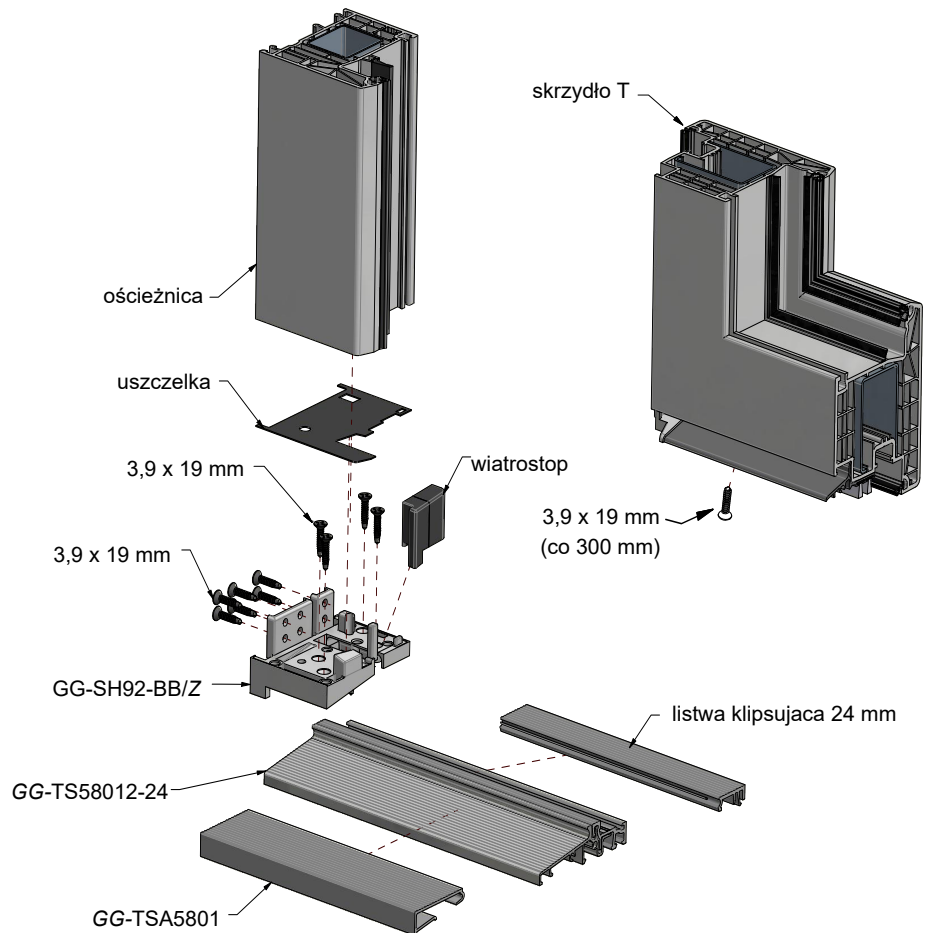

rys. 33

CERTYFIKATY

Zbadane właściwości użytkowe progów COMBI do REHAU SYNEGO

KONSTRUKCJA	Przepuszczalność powietrza wg DIN EN 1026 wg DIN EN 12207	Wodoszczelność wg DIN EN 1027 wg DIN EN 12208	Obciążenie wiatrem wg DIN EN 12210 wg DIN EN 12211	CERTYFIKAT
2-skrzydłowa ze słupkiem ruchomym	klasa 4	klasa 9A	klasa C2	PIV w Velbert Nr 40-23/21 z 07.12.2021 r.

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert

Wallstraße 41 D-42551 Velbert

Fon +49(0)2051/9506-5 Fax +49(0)2051/9506-69

info@piv-velbert.de www.piv-velbert.de



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 14351-1:2016-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 40-23/21

Der Firma
We confirm, that the company

ALUMASTER Polska Sp.z.o.o.
Towarowa 7
PL-87-100 Toruń

wird bescheinigt, dass sie
für das Produkt
for the product

2-flg. Fenstertür Stulp/ 2-Sash Window door
Profilsystem/ Profile System REHAU SYNEGO

Größe des Probekörpers
Size of the specimen

1800 mm x 2380 mm

in der Ausführung
in the version

mit flacher Bodenschwelle A-LINE/
with flat Threshold A-LINE

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat:
has met the following performance requirements:

mit der Luftdurchlässigkeit nach/
with the air permeability according to
DIN EN 1026:2016-09

4

DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class
mit dem Widerstand gegen Windlast nach/
with the resistance to windload according to
DIN EN 12211:2016-10

C2

DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class
und der Schlagregendichtheit nach/
and the watertightness according to
DIN EN 1027:2016-09

9A

DIN EN 12208:2000-06 Klasse/ Class



Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 40-23/21 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und / oder das
geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This test certificate is based on the evaluation of test report No. 40-23/21 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and / or the products are not changed.
This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 07. Dezember/ December 2021

L. Wedershoven, Staatl. gepr. Techn.
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management




G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge - DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutleitung:
Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Es gelten unsere
Geschäftsbedingungen





//ALUMASTER®
WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS

-  Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7, 87-100 Toruń, Polska
-  tel. +48 56 623 13 23
-  alumaster@alumaster.pl
-  www.alumaster.pl